

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst
Voor Brandweer en Dringende Medische Hulp



┌ SINT GOEDELE VZW ┐
Verheydenstraat, 39

L 1070 BRUSSEL └

Brussel, 20/07/2016

Uw kenmerk. : Uw aanvraag van 14.07.2016

Ons kenmerk. : CP.1980.0522/30/BS/ac

Te herinneren a.u.b.

Contactpersoon : W. DE VOS

wim.devos@firebru.brussels

Adres: Roodebeeksteenweg, 586
1200 Bruxelles

Mevrouw, Mijnheer,

Betreft : Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
Tijdelijke containerklassen op de site van het Angelusinstituut

Samenstelling van het dossier

Bouwheer: Sint Goedele vzw
Verheydenstraat, 39
1070 Brussel (02/520.05.72)

Architect: Vincent Moulin
Gustave Latinislaan 11
1030 Schaerbeek

Bijlage: 1 plan cacheté et paraphé par le SIAMU le 14/07/2016

Beschrijving

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
Tijdelijke containerklassen op de site van het Angelusinstituut

Het betreft 2 containers van 1 bouwlaag en een gezamenlijke oppervlakte van 95 m²

Algemene reglementering

- A. NBN S 21-204 betreffende de brandveiligheid in schoolgebouwen
Algemene eisen en reactie bij brand.
- B. Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk.
Koninklijk Besluit van 2014/03/28 (B.S. 2014/04/23) betreffende de brandpreventie op de
arbeidsplaatsen

Advies van de brandweer

Het nazicht van de plannen, door u aangevraagd, geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:

1. De inrichting moet met een veiligheidsverlichting uitgerust worden. Deze moet voldoende vermogen bezitten om een gemakkelijke ontruiming mogelijk te maken, automatisch en onmiddellijk in werking treden bij uitvallen van het normale net en gedurende minstens één uur na de onderbreking in werking kunnen blijven.
Zodra de normale stroom uitvalt, treedt zij automatisch en binnen 1 minuut in werking. Haar autonomie bedraagt minimaal 1 uur.

Deze veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van:
 - NBN EN 60598-2-22 : bijzondere eisen - verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
 - NBN EN 50172 : noodverlichtingssystemen voor vluchtwegverlichting.
 - EN 1838 : Toepassing veiligheidstechniek veiligheidsverlichting
2. De uitgangen moeten aangeduid worden met de wettelijke pictogrammen (K.B. van 17/06/1997, bijlage II); deze pictogrammen moeten zichtbaar zijn vanaf gelijk welk punt van de inrichting en verlicht zowel door de gewone verlichting als de veiligheidsverlichting.
3. De elektrische installaties van de inrichting (de veiligheidsverlichting inbegrepen) moeten nagezien worden door een persoon of organisme erkend door het Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Er moet een gunstig gevolg gegeven worden aan de in het keuringsverslag vermelde opmerkingen.


Hoogachtend,

De Officier-diensthoofd a.i.,



Cdt. Ing. I. DEVIJVER

L'Officier,

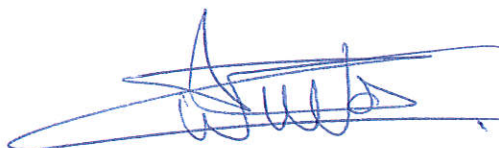

S-L^t. ir. W. DE VOS